



5	4	3	2	1	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
														Firma		KOLLE		Gez. G. E. Albrecht		Eine Änderung an der elektrischen Ausrüstung kann zu Störungen führen.		Gruppe Nr.		Blatt Nr.		Folgeb. Nr.	
														Type		FORMATIC		Datum 18.08.1994		Technische Änderungen vorbehalten.		2		3			
														inventar Nr.				Gepr. M. Kübler				Zeichnungs- Nr.					
														31.01.1995		Albrecht		Schaltplan Hilfsstromkreis									
Nr.		Änderung		Datum		Name																					

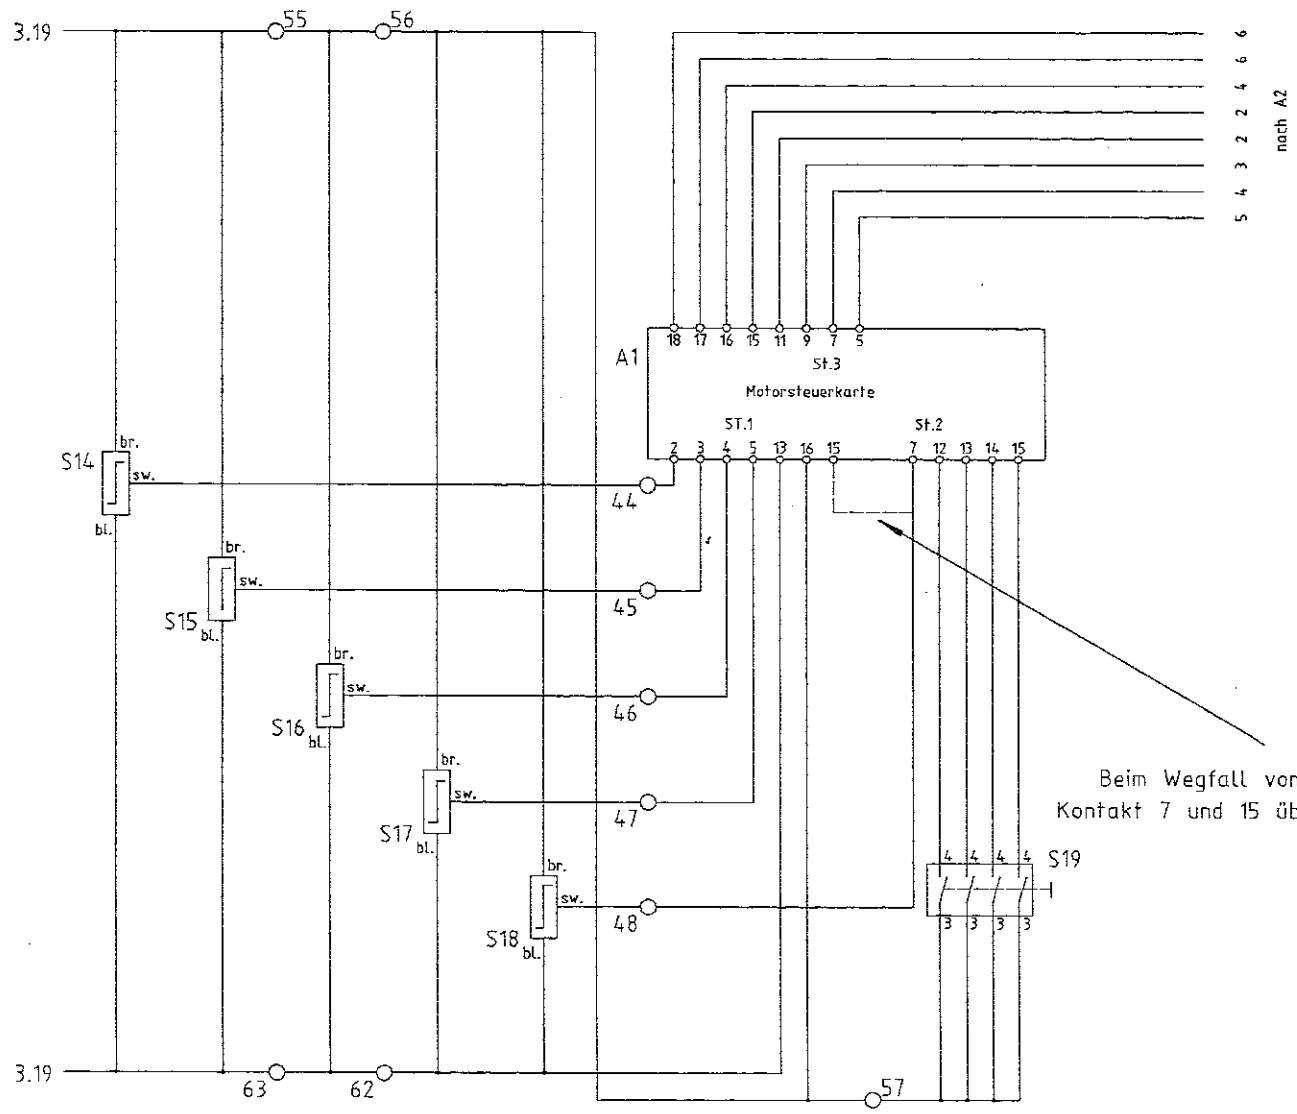

Beim Wegfall von S19 muß Kontakt 7 und 15 überbrückt werden.

5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4								Firma	KÖLLE		Gez.	G. E. Albrecht	Eine Änderung an der elektrischen Ausrüstung kann zu Störungen führen.				Gruppe Nr.	Blatt Nr.	Folgebl. Nr.		
3								Type	FORMATIC		Datum	18.08.1994	Technische Änderungen vorbehalten.					4	5		
2											Gepr.	M. Kübler									
1						31.01.1995	Albrecht	Inventar Nr.											Zeichnungs- Nr.		
Nr.	Änderung		Datum		Name							Schaltplan Hilfsstromkreis									

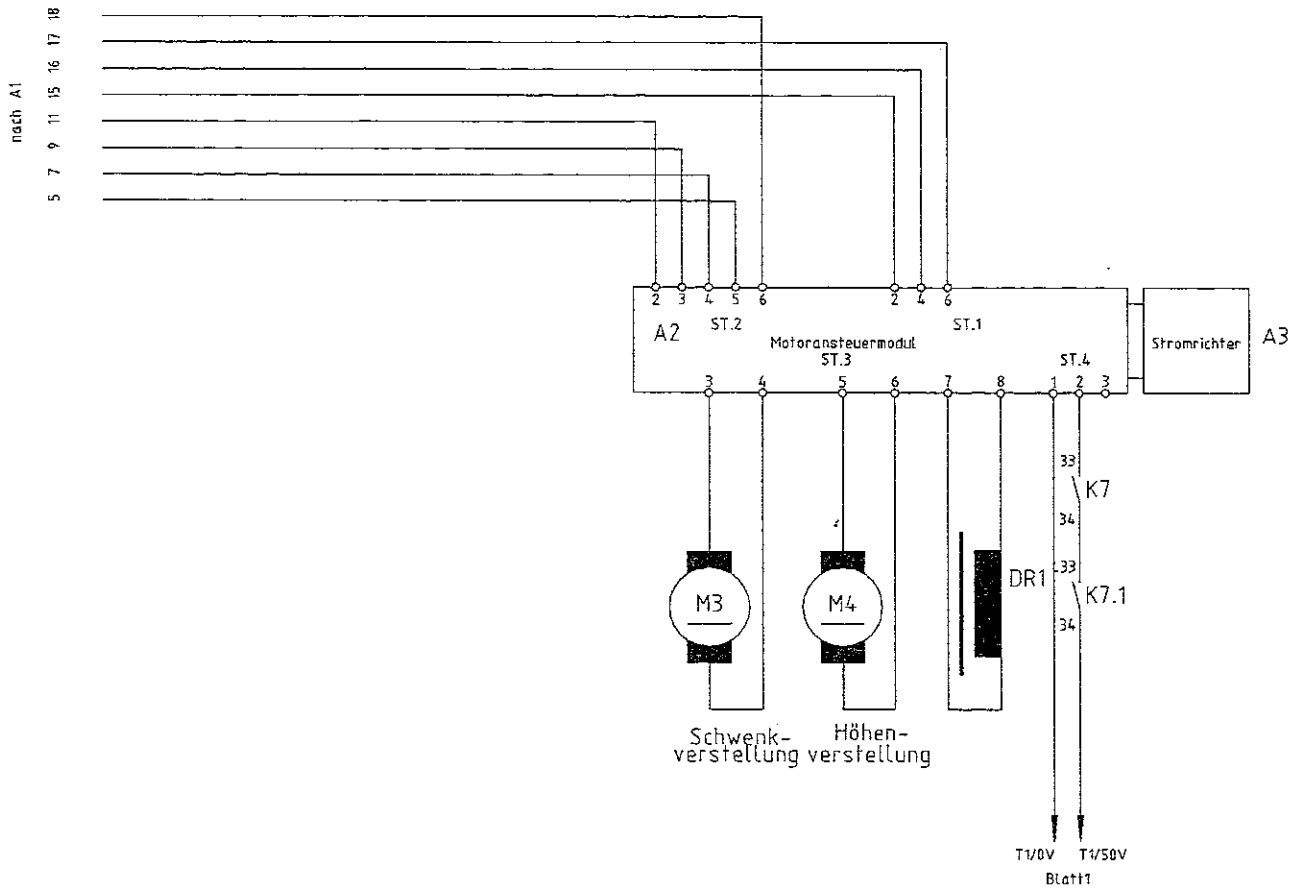

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5							Firma	KOLLE		Gez.	G. E. Albrecht	Eine Änderung an der elektrischen Ausrüstung kann zu Störungen führen.					Gruppe Nr.	Blatt Nr.	Folgebl. Nr.
4							Type	FORMATIC		Datum	18.08.1994	Technische Änderungen vorbehalten.						5	-
3										Gepr.	M. Kübler								
2																			
1					31.01.1995	Albrecht	inventar Nr.											Zeichnungs- Nr.	
Nr.	Änderung				Datum	Name	Schaltplan Hilfsstromkreis												